




UBTT 300

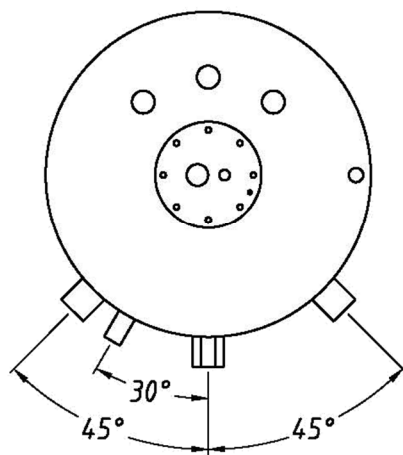

**MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
INSTRUCTION FOR INSTALLATION AND MAINTENANCE
ANWEISUNGEN FÜR MONTAGE UND INSTANDSETZUNG
MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN**

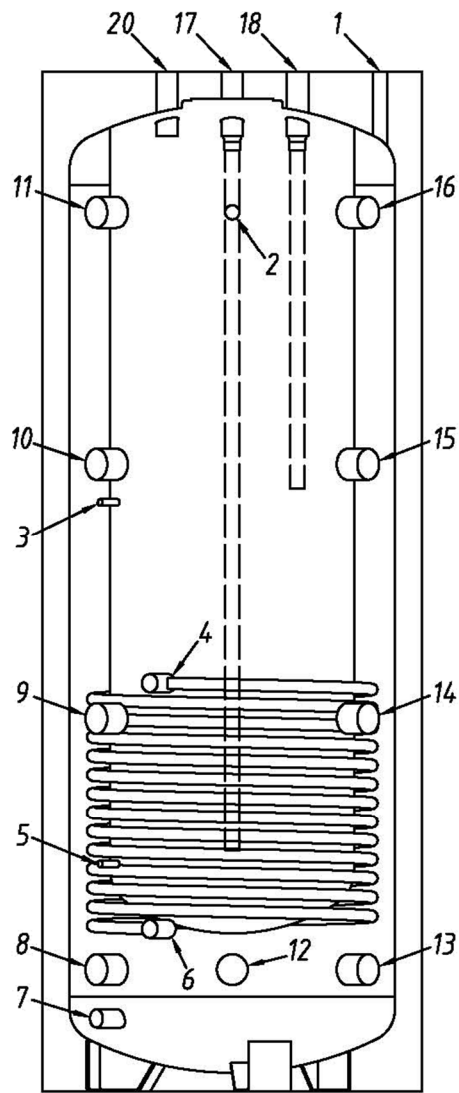

N°	TIPO DI ATTACCO / CONNECTOR TYPE ANSCHLUßTYP / TYPE DE PIQUAGE	MODELLO / MODEL MODELL / MODÈLE
		UBTT 300
1	Sfiato / Air evacuation Entlüftung / Purgeur	1/2"
2	Termometro / Thermometer Thermometer / Thermomètre	1/2"
3	Sonda / Feeler Fühler / Sonde	Porta sonda / Sheath for Feeler Fühlerhalterung / Doigt de gant Ø 10 mm
4	Mandata energia solare / Solar energy inlet Vorlauf solar Energie / Entrée energie solaire	3/4"
5	Sonda solare / Solar feeler Fühler solar / Sonde solaire	Porta sonda / Sheath for Feeler Fühlerhalterung / Doigt de gant Ø 10 mm
6	Anodo elettr. - sonda / Elect. Anode - Feeler Elektr. Anode - Fühler / Électr. Anode - Sonde	3/4"
7	Scarico / Drain coil Entleerung / Vidange	3/4"
8	Ritorno riscaldamento bassa T° / Low T° heating outlet Rücklauf Heizung niedrige Temperatur / Sortie chauffage basse temperature	1" 1/2
9	Ritorno riscaldamento alta T° / High T° heating outlet Rücklauf Heizung Haupttemperatur / Sortie chauffage haute temperature	1" 1/2
10	Mandata riscaldamento bassa T° / Low T° heating inlet Vorlauf Heizung niedrige Temperatur / Entrée chauffage basse temperature	1" 1/2
11	Mandata riscaldamento alta T° / High T° heating inlet Vorlauf Heizung Haupttemperatur / Entrée chauffage haute temperature	1" 1/2
12	Resistenza elettrica / Electric heater Elektro-Heizstab / Résistance électrique	1" 1/2
13	Ritorno pompa di calore / Heat pump outlet Rücklauf Wärmepumpe / Sortie pompe a chaleur	1" 1/2
14	Ritorno caldaia / Boiler outlet Kessel Rücklauf / Sortie chaudière	1" 1/2
15	Mandata pompa di calore / heat pump inlet Vorlauf Wärmepumpe / Entrée pompe a chaleur	1" 1/2
16	Mandata caldaia / Boiler inlet Kessel Vorlauf / Entrée chaudière	1" 1/2
17	Entrata acqua fredda / Cold water inlet Kaltwasser - Vorlauf / Entrée eau froide	1"
18	Ricircolo / Recirculation Zirkulation / Recirculation	1"
19	Anodo / Anode Anode / Anode	1"1/4
20	Mandata acqua calda / Domestic hot water outlet Brauchwarmwasser-Entnahme / Entrée eau chaude	1"

Modello		UBTT 300
Pressione max sanitario	bar	6
Pressione max serpentino	bar	6
T max bollitore	°C	95
Isolamento		poliuretano iniettato
Spessore isolamento	mm	50
Perdite di energia	kWh/24h (DT=45°C)	2,18
Coefficiente di dispersione termica	W/K	2,02
Superficie di scambio	m ² inf.	1,2
Potenza T primario 80°C- T ACS 10/45 °C	kW inf.	29
Contenuto acqua serpentino	lt inf.	6,0
Portata nominale serpentino	m ³ /h inf.	1,2
Resa continua ACS T primario 80°C- T ACS 10/45 °C	lt/h inf.	713
Perdite di carico alla portata nominale	mbar inf.	310
Coefficiente di resa NL (DIN4708)	-	1,0

I

ISTRUZIONI D'INSTALLAZIONE

Quanto di seguito riportato è determinante per la validità della garanzia.

- L'installazione deve:
 - Essere eseguita da un installatore qualificato.
 - Prevedere, dove necessario, un riduttore di pressione per l'acqua in ingresso.
 - Prevedere le valvole di sicurezza tarate secondo quanto riportato nell'etichetta dati tecnici applicata sul boiler.
 - Prevedere i vasi espansione (vedi tabella dimensionamento vasi d'espansione) commisurato al contenuto d'acqua dei singoli circuiti (calcolo da far eseguire ad un tecnico abilitato).
- Il riempimento deve essere effettuato ad iniziare dal lato sanitario, in maniera tale da evitare implosioni del boiler sanitario.**
- La temperatura del contenuto del boiler deve sempre essere inferiore a 95°C.
- Deve essere eseguita la pulizia interna ogni 12 mesi.
- Per evitare la corrosione, gli anodi devono essere controllati ogni 12 mesi ma, dove le acque sono particolarmente aggressive le ispezioni devono essere eseguite ogni 6 mesi; qualora l'anodo sia consumato va sostituito.
- L'Indice di Langelier, misurato alla temperatura di esercizio, deve essere compreso tra "0" e "+0,4".

ENG

INSTALLATION INSTRUCTIONS

What follows is determinant for the warranty validity.

- The installation must:
 - Be executed by a qualified installer.
 - Be provided, where necessary, with a pressure water reducing in entrance.
 - Be provided with a safety valve according to the technical datas of the boiler.
 - Be provided with an expansion vessel (see the measuring board of the expansion vessel) proportioned to the boiler's dimensions (it's advised to size the expansion vessel by a thermal technician).
- The tank must be filled on the sanitary side first, in order to avoid implosions of the sanitary tank.**
- The temperature of the boiler inside must always be under 95°C.
- Each year an internal cleaning must be done.
- In order to avoid corrosion, the anodes must be inspected after each 12 months. However, where the water is particularly aggressive, the inspections must be done each 6 months. If the anode is consumed, it must be replaced.
- The Langelier Index, measured at the operating temperature, must range from "0" to "+0,4".

I DIMENSIONAMENTO VASI D'ESPANSIONE:

Dimensionamento indicativo in riferimento alla sola capacità del boiler, si deve considerare anche il volume d'acqua presente nei singoli impianti.

ENG DIMENSIONING OF THE EXPANSION TANK:

In equipments with sanitary re-circulation rings the volume of the water in the pipes is to be taken into account.

D BEMESSUNG DES EXPANSIONSGEFÄß:

In Anlagen mit Wasserzirkulationsringen muss man auch das Wasservolumen der Rohrleitungen berücksichtigen.

FR DIMENSIONNEMENT DU VAS D'EXPANSION:

Dans les installations avec bagues de cercle sanitaires on doit considérer aussi le volume d'eau dans les tuyauteries.


Tipo Type Typ Typ L	Circuito Circuit Kreis Circuit	Temp. Eser. Working Temp. Betriebswar m Temp. Util.
300	sanitario	8
	riscaldamento	8

**PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DEL SANITARIO
MAXIMUM WORKING PRESSURE SANITARY SIDE
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK TRINKWASSER
PRESSION MAXIME D'EXERCICE DU SANITAIRE**



6 bar

**PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DELLO SCAMBIATORE
MAXIMUM WORKING PRESSURE HEAT EXCHANGER
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK WÄRMETAUSCHER
PRESSION MAXIME D'EXERCICE DE L' ÉCHANGEUR**



6 bar

**PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO DEL RISCALDAMENTO
MAXIMUM WORKING PRESSURE HEATING
MAXIMALER BETRIEBSDRUCK HEIZUNG
PRESSION MAXIME D'EXERCICE DU CHAUFFAGE**




3 bar

I serbatoi rispettano i requisiti fondamentali della Direttiva Europea 97/23/CE (P.E.D.) relativa alle attrezzature a pressione, in accordo all' art. 3.3, e come tali sono esentati dalla marcatura "CE".

The tanks are produced according to the basic EEC Directives 97/23/CE (P.E.D.) for the pressure equipments, as in the art. 3.3; they are free from "CE" mark.

Die Speicher werden nach den 97/23/CE (P.E.D.) Europäische Druckgeräte Richtlinien hergestellt, gemäss Artikel 3.3; deshalb sind sie frei von "CE" Kennzeichnung.

Les ballons sont produit selon les exigences fundamental de la directive européenne 97/23/CE (P.E.D.) pour les équipements a pression, en accordance a l' article 3.3 et pourtant ils ne sont pas obligé au marquage "CE".

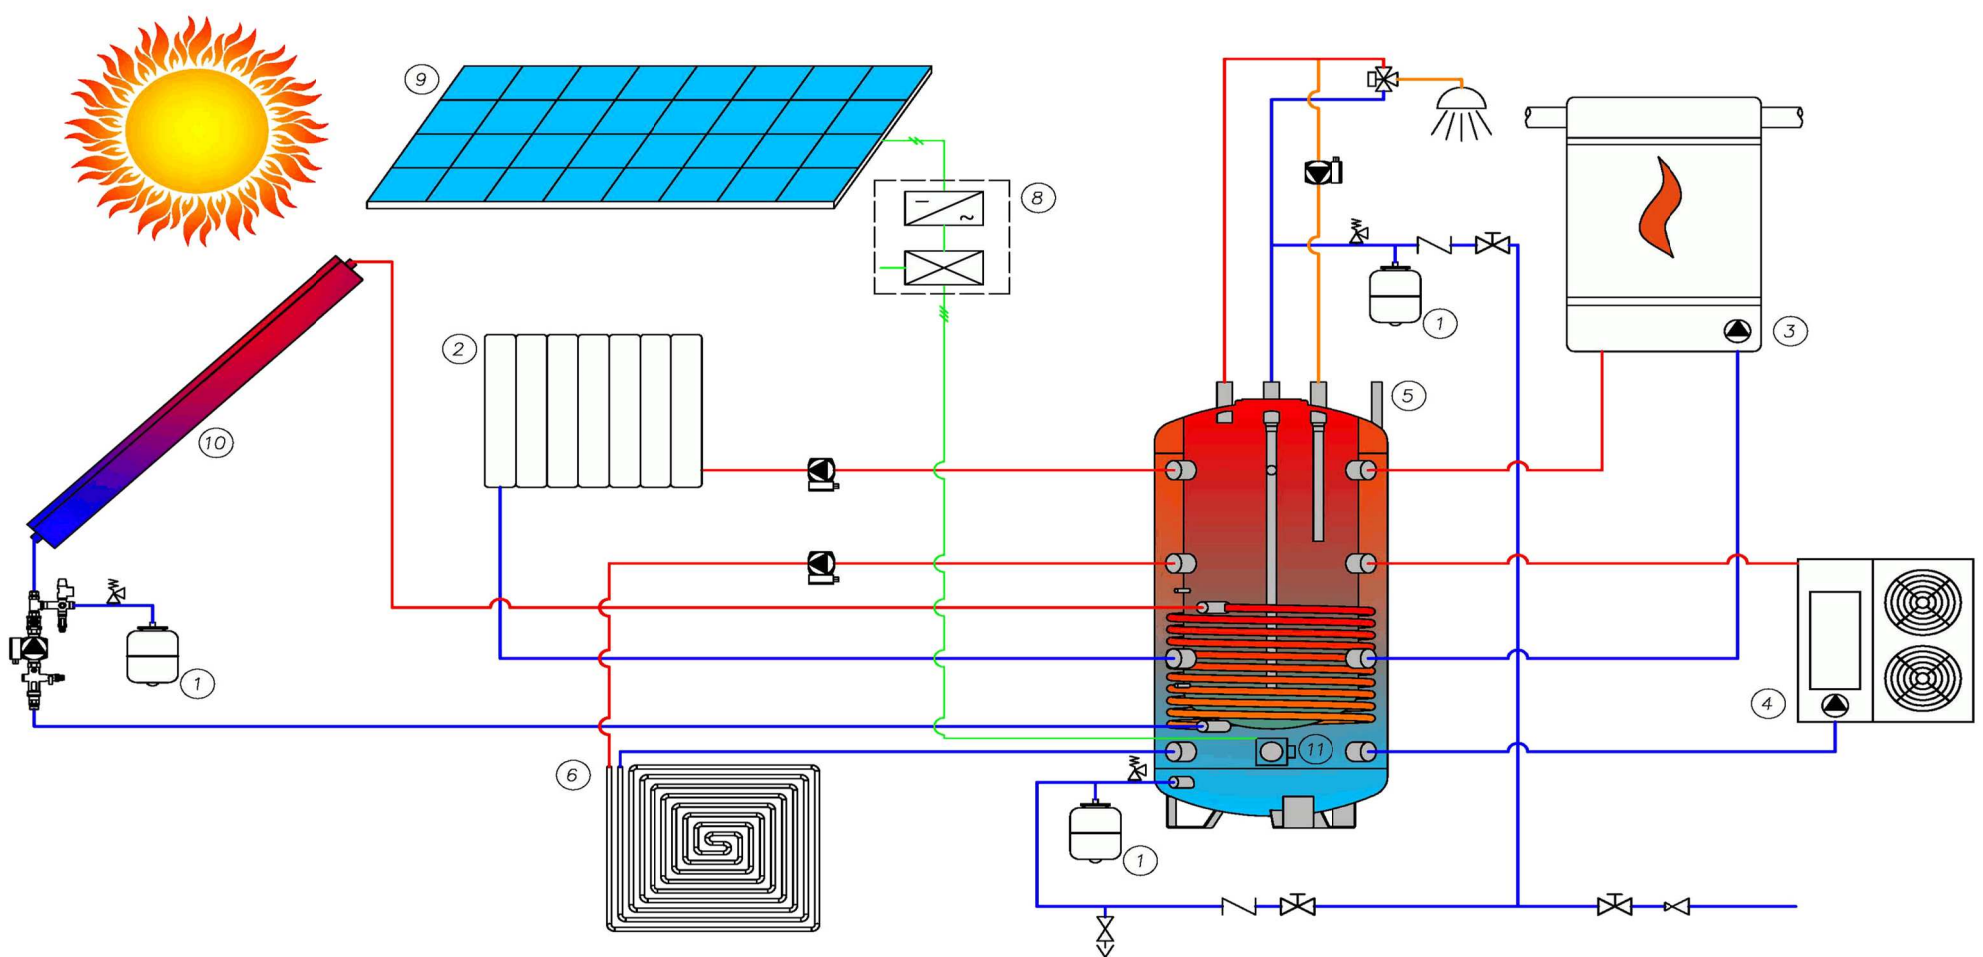

Esempio di collegamento.

ATTENZIONE: Gli schemi idraulici sono indicativi. La progettazione deve essere eseguita da un professionista abilitato.

ATTENZIONE : I vasi d'espansione lato riscaldamento e sanitario vanno dimensionati secondo le normative vigenti e installati nelle immediate vicinanze del serbatoio.

ATTENZIONE: I vasi d'espansione non devono essere mai intercettati in qualsiasi condizione di funzionamento.


Example of connection.

ATTENTION: The hydraulic plans are indicative. The planning must be executed by a professional.

ATTENTION: The expansion vessels on the heating and sanitary side must be dimensioned according to the actual norms and must be installed close of the tank.

ATTENTION: The expansion vessels must never be intercepted during any working condition.

Verbindungs - Beispiel.

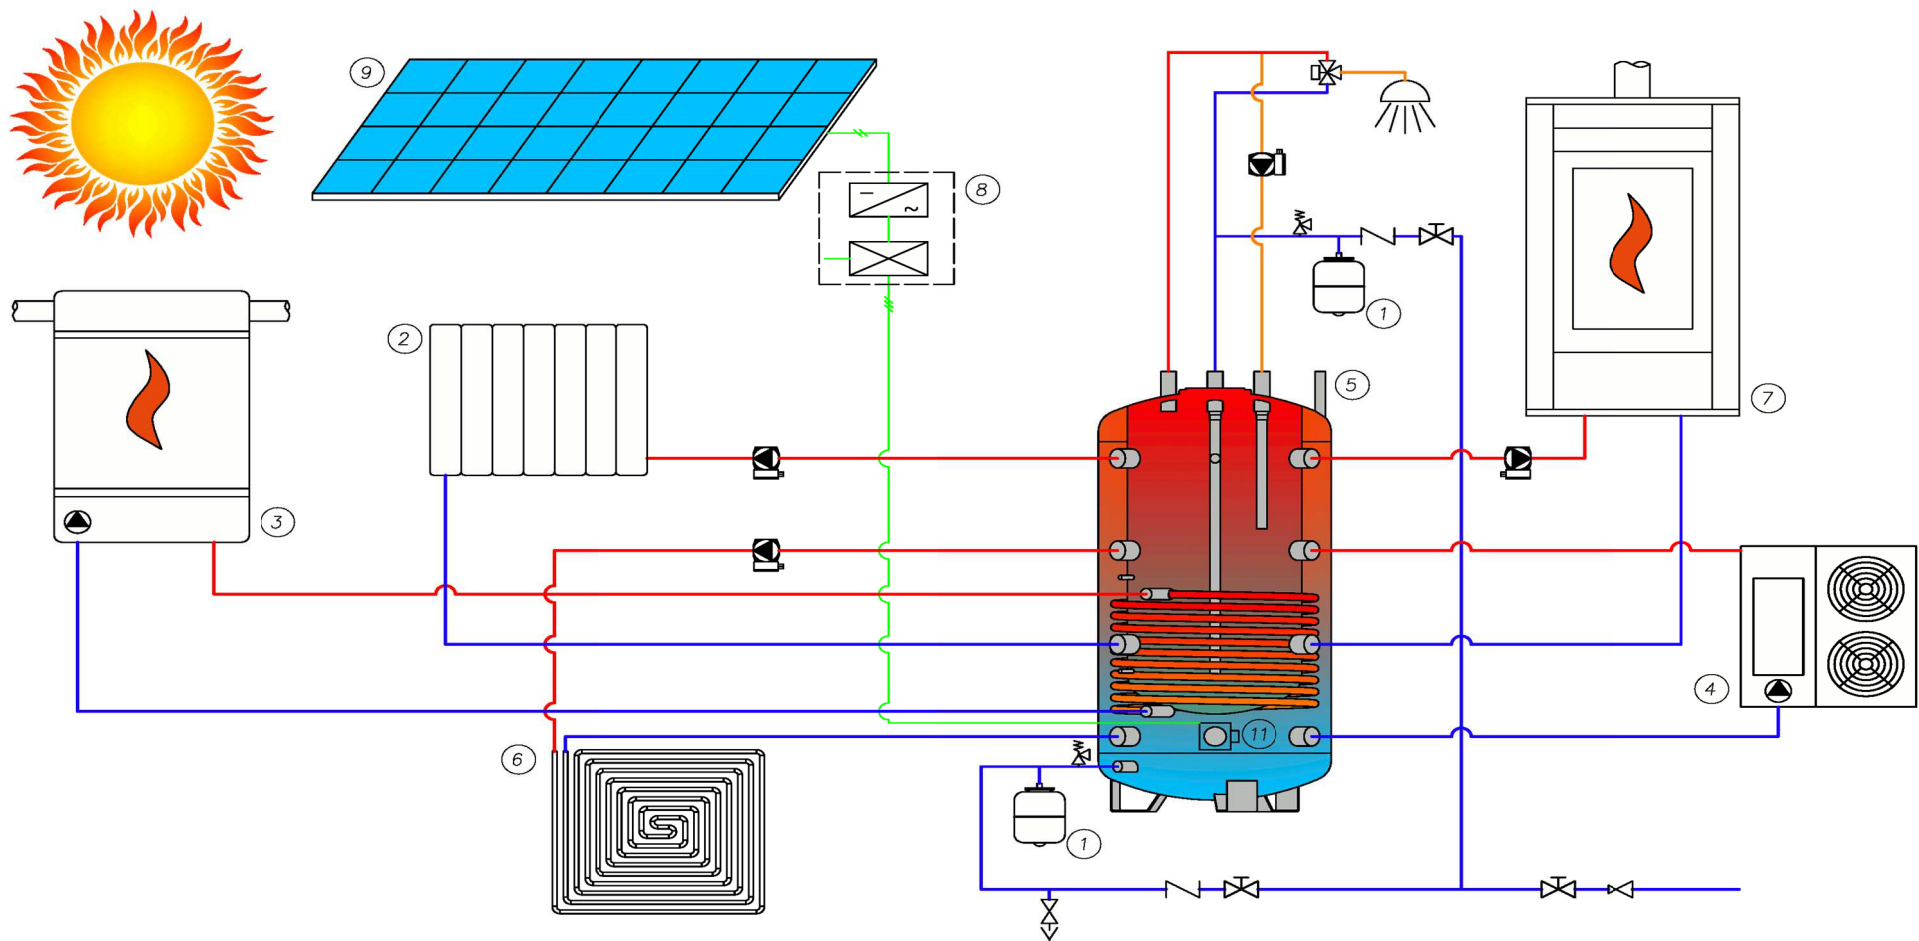

Esempio di collegamento.

ATTENZIONE: Gli schemi idraulici sono indicativi. La progettazione deve essere eseguita da un professionista abilitato.

ATTENZIONE : I vasi d'espansione lato riscaldamento e sanitario vanno dimensionati secondo le normative vigenti e installati nelle immediate vicinanze del serbatoio.

ATTENZIONE: I vasi d'espansione non devono essere mai intercettati in qualsiasi condizione di funzionamento.

Example of connection.

ATTENTION: The hydraulic plans are indicative. The planning must be executed by a professional.

ATTENTION: The expansion vessels on the heating and sanitary side must be dimensioned according to the actual norms and must be installed close of the tank.

ATTENTION: The expansion vessels must never be intercepted during any working condition.

Verbindungs - Beispiel.

LEGENDA / LEGEND / LEGENDE / LÉGENDE

- ① Vaso d'espansione / Expansion vessel
Ausdehnungsgefäß / Vas d'expansion
- ② Termosifone / Thermosiphon
Heizkörper / Radiateur
- ③ Caldaia / Boiler
Kessel / Chaudière
- ④ Pompa di calore / Heat pump
Wärmepumpe / Pompe à chaleur
- ⑤ Sfiato / Air evacuation
Entlüftung / Purgeur
- ⑥ Area pavimento / Zone floor
Bodenfläche / Surface sol
- ⑦ Termocamino - Termocucina - Termostufa / Thermo chimney - Thermo kitchen - Thermo stove
Thermo Kamin - Thermo Küche - Thermo Ofen / Cheminée - Thermo Cuisine - Thermo-pôele
- ⑧ Quadro per fotovoltaico / Board for photovoltaic
Photovoltaik Schalttafel / Cardre photovoltaïque
- ⑨ Pannello fotovoltaico / Panel for photovoltaic
Photovoltaik Kollektor / Panneau photovoltaïque
- ⑩ Pannello solare / Solar panel
Solar Kollektor / Panneau solaire
- ⑪ Resistenza elettrica / Electric heater
Elektro-Heizstab / Résistance électrique

GARANZIA CONVENZIONALE BAXI SPA – CONDIZIONI

PREMESSA

La presente Garanzia Convenzionale BAXI SpA non sostituisce né limita la Garanzia Legale di conformità che il Venditore è tenuto a riconoscere all'Utente (rif. Codice del Consumo emanato con il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche). Quindi, l'Utente che si avvale della Garanzia Convenzionale mantiene comunque impregiudicati tutti i diritti in suo favore sanciti dalla Garanzia Legale. Baxi SpA si riserva il diritto insindacabile di invalidare in qualsiasi momento la presente Garanzia Convenzionale qualora questa non sia formalmente prevista ed inclusa negli accordi commerciali tra Venditore e la stessa Baxi SpA. In questo caso, l'Utente può senz'altro fare riferimento alla Garanzia Legale di conformità che deve essere sempre e comunque riconosciuta dal Venditore finale del bene.

Il CAT autorizzato Baxi è sempre tenuto a prendere visione della documentazione fiscale comprovante l'acquisto. In caso di indisponibilità della documentazione fiscale o rifiuto di esibirla da parte dell'Utente/Installatore, la presente Garanzia Convenzionale si intenderà decaduta.

1) OGGETTO

Baxi SpA, con sede a Bassano del Grappa (VI) Via Trozzetti 20, garantisce i propri prodotti contro i vizi di fabbricazione e/o difetti della componentistica. Baxi SpA dispone di una rete di Centri di Assistenza Tecnica, di seguito denominati CAT, specificatamente addestrati ed autorizzati a condurre interventi di riparazione in garanzia, assistenza post garanzia e manutenzione periodica su tutto il territorio nazionale, inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. I nominativi dei CAT autorizzati Baxi sono disponibili consultando il sito www.baxi.it oppure contattando il Servizio Clienti Baxi allo **0424/517.800**.

2) CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Garanzia Convenzionale è applicabile ai componenti propri dell'apparecchio e prevede la sostituzione o la riparazione gratuita delle parti che dovessero presentare difetti di fabbricazione o non conformità al contratto d'acquisto. Sono pertanto esclusi tutti i componenti dell'impianto non facenti parte dell'apparecchio, qualsiasi sia la loro funzione. Qualora il ripristino della piena funzionalità dell'apparecchio non fosse possibile attraverso la riparazione o qualora, ad insindacabile giudizio di Baxi SpA, la stessa risultasse eccessivamente onerosa rispetto al valore dell'apparecchio medesimo, potrà essere disposta la sostituzione dell'apparecchio difettoso con un pari modello, oppure, in caso di indisponibilità di quest'ultimo per qualsivoglia ragione, con un modello avente caratteristiche equivalenti o superiori. In questo caso, rimarranno in vigore i termini e la durata della garanzia dell'apparecchio sostituito, cioè del contratto originario.

3) DURATA E DECORRENZA

La durata della Garanzia Convenzionale è pari a 5 anni e decorre dalla data d'acquisto dell'apparecchio, comprovata dalla documentazione fiscale che l'Utente è tenuto a conservare ed esibire nel caso sia richiesto l'intervento in garanzia da parte del CAT autorizzato Baxi.

La presente Garanzia Convenzionale è subordinata alla conformità dell'installazione alle normative vigenti, pertanto l'Utente che intende avvalersene deve essere in possesso, ed esibire su richiesta del CAT, la documentazione prevista dalla normativa (dichiarazione di conformità o altro documento equivalente, progetto se richiesto, ecc.) che l'Installatore è tenuto a rilasciare al termine dei lavori.

In assenza di tale documentazione tecnica, l'utilizzo dell'apparecchio è ad esclusivo rischio e pericolo dell'Utente.

4) MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

In caso di chiamata da parte dell'Utente, il CAT autorizzato Baxi è tenuto ad intervenire entro un termine congruo, salvo cause di forza maggiore; il tempo di intervento è solitamente determinato non solo dall'ordine cronologico di chiamata, ma anche dalla criticità del malfunzionamento segnalato. E' importante che l'Utente denunci il vizio riscontrato nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 2 mesi dalla scoperta. Trascorsi i termini della Garanzia Convenzionale, l'Utente ha comunque la facoltà di avvalersi del CAT autorizzato per il servizio di assistenza tecnica e manutenzione che sarà non più gratuito bensì a pagamento, in base ai tariffari in vigore.

Per tutti gli interventi di sostituzione componenti, sia in garanzia che successivamente, i CAT autorizzati sono contrattualmente tenuti ad utilizzare esclusivamente ricambi nuovi ed originali Baxi, facilmente riconoscibili dall'imballo personalizzato Baxi SpA. Qualsiasi ricambio sostituito gratuitamente durante il periodo di garanzia è da ritenersi di esclusiva proprietà di BAXI SpA.

5) COPERTURE ED ESCLUSIONI

Durante il periodo della Garanzia Convenzionale, Baxi SpA si impegna a sostituire o riparare gratuitamente i componenti che dovessero risultare affetti da malfunzionamenti e/o vizi di fabbricazione. Eventuali componenti che, anche se difettosi in origine, dovessero risultare manomessi ad opera di personale estraneo alla rete dei CAT autorizzati Baxi, non saranno riconosciuti in garanzia.

La Garanzia Convenzionale non comprende in nessun caso danni e difetti conseguenti a:

- trasporto e stoccaggio inadeguato eseguito a cura di terzi non rientranti nella responsabilità di Baxi SpA;
- installazione in luoghi non idonei e/o mancato rispetto delle distanze minime di installazione riportate nel Manuale di installazione fornito a corredo;
- installazione e utilizzo non conforme alle istruzioni ed alle avvertenze riportate nel **Manuale per l'uso destinato all'Utente ed all'installatore** fornito a corredo;
- incrostazioni dovute alla presenza di calcare nel fluido termovettore e/o nell'acqua sanitaria e non opportunamente trattato, come previsto dalla normativa vigente;
- ostruzioni/incrostazioni dovute alla presenza di impurità conseguenti alla mancata pulizia preliminare delle tubazioni ed all'assenza di adeguato trattamento acque, come previsto dalla normativa vigente;
- asservimento dell'apparecchio ad impianti di riscaldamento radiante a pavimento parete/soffitto che utilizzano tubazioni in materiale plastico senza barriere anti ossigeno;
- utilizzo di accessori non previsti da Baxi SpA o non compatibili con l'apparecchio stesso;
- allacciamenti ad impianti elettrici, idrici, gas e fumari non conformi alle norme vigenti, nonché inadeguato fissaggio delle strutture di supporto;
- messa in servizio, manomissioni o interventi effettuati da personale non espressamente autorizzato da BAXI SpA;
- impiego di liquidi per la pulizia delle parti funzionali ed il trattamento delle acque non idonei e che potrebbero determinare il danneggiamento dei componenti trattati;
- utilizzo di ricambistica usata e/o non originale BAXI SpA (cfr. par. 4);
- agenti atmosferici (fulmini, trombe d'aria, grandine, gelo, ecc.), calamità telluriche, incendi, furto, scasso e atti vandalici;
- permanenza in cantiere o comunque in ambiente non adeguatamente protetto e, più in generale, negligente conservazione dell'apparecchio;
- corrosione causata da azioni chimiche e/o elettriche provocate da fattori esterni;
- prolungata inattività dell'apparecchio che possa determinare il deterioramento/blocco irreversibile di componenti funzionali quali pompe, attuatori, ecc.
- mancato o non idoneo collegamento delle valvole di sicurezza ad uno scarico di portata adeguata.
- mancata predisposizione di una vasca anti sversamento, idoneamente collegata ad uno scarico sifonato di portata adeguata, atta a contenere eventuali fuoriuscite accidentali d'acqua, qualora le stesse possano arrecare danni ai beni propri ed altrui.

La Garanzia Convenzionale non è cumulabile pertanto, in caso di sostituzione o riparazione, **vale sempre la data di decorrenza garanzia dell'apparecchio originario**, ferma la garanzia di legge per il restante periodo.

6) ULTERIORI CONDIZIONI

Al fine di consentire gli eventuali interventi di riparazione/sostituzione componenti in caso di guasto, nonché le normali operazioni di manutenzione periodica, **l'apparecchio deve essere installato in modo tale che qualunque suo componente sia accessibile in maniera agevole e rapida. A tal fine, Baxi SpA raccomanda l'installazione dell'apparecchio in luogo accessibile e sicuro in termini normativi, senza quindi che l'accesso comporti oneri aggiuntivi rispetto ai costi prettamente pertinenti all'intervento tecnico di manutenzione, riparazione o sostituzione dell'apparecchio.** Pertanto, **la Garanzia Convenzionale non copre** in alcun caso l'eventuale aggravio di costo relativo a:

- noleggio di gru, piattaforme mobili aeree e trabattelli;
- allestimento/disallestimento di scale e ponteggi;
- lo smontaggio ed il successivo montaggio di altri apparecchi ed impianti che dovessero ostacolare l'intervento;
- opere idrauliche, elettriche e murarie;

7) LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Garanzia Convenzionale è regolata dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia, è competente il foro di Vicenza.

PARAMETRI DIRETTIVA 2009/125/CE , 2010/30/UE - EN 12897
DIRECTIVE PARAMETERS 2009/125/CE , 2010/30/UE - EN 12897
RICHTLINIE PARAMETER 2009/125/CE , 2010/30/UE - EN 12897
DIRECTIVE PARAMÈTRES 2009/125/CE, 2010/30/UE- EN 12897

TAGLIA (ISOL.) SIZE (INSUL.) GRÖÖE (ISOL.) TAILLE (ISOL.)	CAPACITA' CAPACITY KAPAZITÄT CAPACITÉ (L)	DISPERSIONE STANDING LOSS WÄRMEVERLUST PERTE DE CHALEUR (W)	DISP.SPEC. SPECIFIC LOSS SPEZIFISCHE VERLUST PERTE SPÉCIFIQUE (W/K)	CLASSE ENER. ENERGY CLASS ENERGIE-KLASSE CLASSE ENERGIE
UBTT 300	298	91	2,03	C

Dati tecnici Etichetta Matricola Technical Data of S.N. Label Technische Daten der Seriennummer Données techniques de l'étiquette du numéro de série				
3 0 0	Cap. nom. Sanit. Nom. Cap. Sanit. Nenninhalt Trinkw. Cap. nom. Sanit.	140 L		PS 6 bar
	Materiale costruzione Construction material Konstruktions material Materiel de construct	DD12/S235JR		
	Trattamento Treatment Aufbereitung Traitment	SMALGLASS		
	Cap. nom. Riscaldam. Nom. Cap. Heating Nenninhalt Heizung Cap. nom. Chauffage	158 L		PS 3 bar
	Scambiatore superiore Fixed higher exchanger Fest oben Tauscher Echang. Fixe superieur	- L	- m ²	PS - bar
	Potenza serp. Sup. Higher coil power Oben Heizr. Leistung Puiss. Echang. Sup.	- kW	- L/h	
	Coefficiente di resa Higher coil pot. Use Oben Heizr. Erpot. Benutzung Potential. Utilis. Ech. Sup.	1 NL		
	Scambiatore inferiore Fixed lower exchanger Fest unterer Tauscher Echang. Fixe inferieur	6 L	1.2 m ²	PS 6 bar
	Potenza serp. Inf. Lower coil power Unterer Heizr. Leistung Puiss. Echang. Inf.	29 Kw	1200 L/h	
	Temperat. d'esercizio max Max. Working. Temperature Max. Boiler temperature Temp. D'exercice max	95°C		
	Dispersione termica Standing Losses Warmhalteverlust Pertes Statiques	91 W		
	Peso a vuoto Weight empty Leergewicht Poids a vide	140 kg		
	Ingombro di raddrizzamento Encumbered for straighteni. Kippmass Diagonale	1500 mm		
	Anodo Anode Anode Anode	n° 1	Mis. øxLg. 32	mm 400

**TAGLIANDO DI GARANZIA
GUARANTEE COUPON
GARANTIESCHEIN
COUPON DE GARANTIE**

Large dashed rectangular area for stamping and signature.

**IL BOLLITORE E' STATO COLLAUDATO CON PROVA IDRAULICA CON PRESSIONE PARI A 1,5 VOLTE QUELLA D'ESERCIZIO
THE TANK HAS BEEN CHECKED THROUGH PRESSURE TEST THAT MEANS 1,5 MORE THAN THE OPERATING PRESSURE
DER SPEICHER WURDE MIT DEM 1,5 FACHEN DRUCK DES BETRIEBSDRUCK GETESTET
LE BALLON A ETE SOUMI A UNE PREUVE DE PRESSION QUI EST 1,5 EN PLUS DE LA PRESSION D'EXCERCICE**

DATA	FIRMA OPERATORE

**Timbro, data e firma dell'installatore
Stempel und Unterschrift von Installateur**

**Stamp and signature of installer
Timbre et signature de l'installateur**

BAXI S.p.A., nella costante azione di miglioramento dei prodotti, si riserva la possibilità di modificare i dati espressi in questa documentazione in qualsiasi momento e senza preavviso. La presente documentazione è un supporto informativo e non considerabile come contratto nei confronti di terzi.

BAXI

36061 Bassano del Grappa (VI) - ITALIA Via Trozzetti, 20
Servizio clienti: tel. 0424-517800 – Telefax 0424-38089
www.baxi.it